**A4E350-AO02-13**

# AC осевой вентилятор

серповидные лопасти (S серии)

**ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG**
Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0
Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Коммандитное товарищество · Юридический адрес Mulfingen
Районный суд Stuttgart · HRA 590344

Совладелец Elektrobau Mulfingen GmbH · Юридический адрес Mulfingen
Районный суд Stuttgart · HRB 590142

## Номинальные параметры

| | |
|---|---|
| **Тип** | **A4E350-AO02-13** |
| **Двигатель** | **M4E074-EI** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Фаза | | 1~ | 1~ |
| Номинальное напряжение | VAC | 230 | 230 |
| Частота | Hz | 50 | 60 |
| Метод опред. данных | | мн | мн |
| Соответствует нормативам | | CE | CE |
| Скорость вращения | $min^{-1}$ | 1400 | 1600 |
| Входная мощность | W | 180 | 250 |
| Потребляемый ток | A | 0,81 | 1,1 |
| Конденсатор | µF | 5 | 5 |
| Напряжение конденсатора | VDB | 400 | 400 |
| Стандартный конденсатор | | S0 (CE) | S0 (CE) |
| Макс. противодавление | Pa | 100 | 100 |
| Мин. темп. окр. среды | °C | -40 | -40 |
| Макс. темп. окр. среды | °C | 55 | 30 |
| Пусковой ток | A | 2,2 | 1,92 |

мн = Макс. нагрузка · мк = Макс. КПД · сн = Свободное нагнетание · тк = Требование клиента · ук = Установка клиента
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений

## Данные согласно Постановлению ЕС 327/2011 по экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением

| | | факт. знач. | норма 2015 |
|---|---|---|---|
| 01 Общий КПД $\eta_{es}$ | % | 29,3 | 28,6 |
| 02 Категория установки | | A | |
| 03 Категория эффективности | | Статически | |
| 04 класс эффективности N | | 40,7 | 40 |
| 05 Регулирование частоты вращения | | Нет | |

| | | |
|---|---|---|
| 09 Входная мощность $P_e$ | kW | 0,16 |
| 09 Расход воздуха $q_v$ | $m^3/h$ | 2260 |
| 09 Увелич. давления $p_{fs}$ | Pa | 80 |
| 10 Скорость вращения n | $min^{-1}$ | 1410 |
| 11 Конкретное соотношение* | | 1,00 |

Определение оптимально эффективных данных.
Определение данных согласно директиве ErP происходит с задействованием комбинации «двигатель-рабочее колесо» в стандартной системе измерения.

* Конкретное соотношение = 1 + $p_{fs}$ / 100 000 Pa

LU-130206

# AC осевой вентилятор

серповидные лопасти (S серии)

## Техническое описание

| | |
|---|---|
| **Вес** | 3,9 kg |
| **Типоразмер** | 350 mm |
| **Типоразмер двигателя** | 74 |
| **Покрытие ротора** | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
| **Материал лопастей** | Полимер PP |
| **Количество лопастей** | 5 |
| **Направление потока воздуха** | V |
| **Направление вращения** | Левое, если смотреть на ротор |
| **Вид защиты** | IP44 |
| **Степень защиты** | В зависимости от монтажного положения согл. EN 60034-5 |
| **Класс изоляции** | «F» |
| **Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды (H)** | F2-2 |
| **Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./ хранение)** | + 80 °C |
| **Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./ хранение)** | - 40 °C |
| **Положение при монтаже** | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу; ротор вверху — по запросу |
| **Отверстия для отвода конденсата** | Со стороны ротора |
| **Режим работы** | S1 |
| **Опора двигателя** | Шарикоподшипники с низкотемпературной смазкой |
| **Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система)** | < 0,75 mA |
| **Защита двигателя** | Реле температуры (TW), с внутренним переключением |
| **Вывод кабеля подключения** | Разл. |
| **Класс защиты двигателя** | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
| **Конденсатор для двигателя, с классом защиты согласно EN 60252-1** | S2 |
| **Соответствие продукта стандартам** | EN 60335-1; CE |
| **Допуск** | EAC |

Промышленное оборудование для систем вентиляции



ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

# AC осевой вентилятор

серповидные лопасти (S серии)

## Чертёж изделия

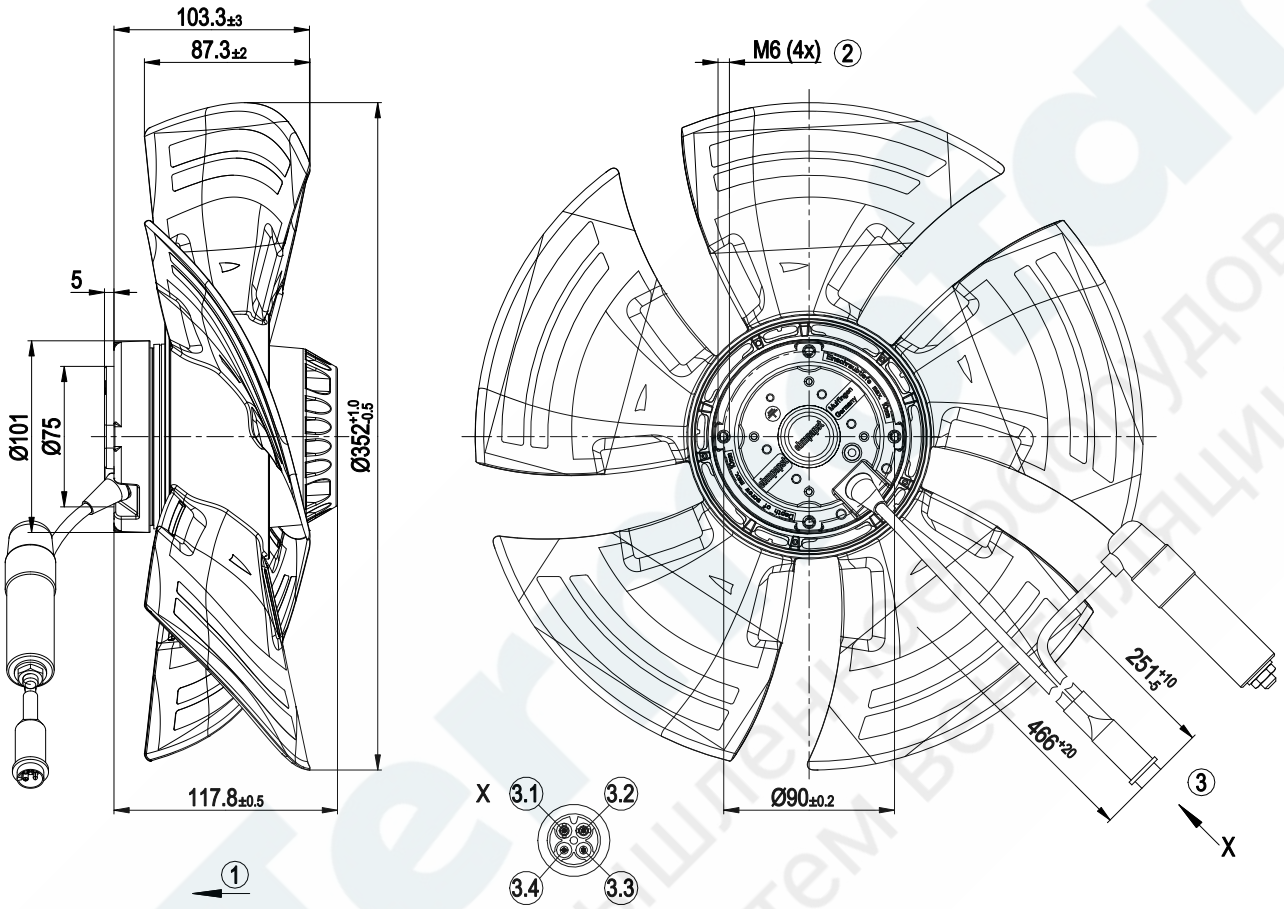


| | |
|---|---|
| 1 | Направление потока воздуха «V» |
| 2 | Глубина ввинчивания: макс. 10 мм |
| 3 | Соединительный кабель силиконовый 4G 0,5 мм², штекерная 4-полюсная колодка tyco 925075-7 с изоляционной трубкой, 2 разъема tyco 163555-6, 2 разъема tyco 163303-8 |
| 3.1 | Z (коричневый + конденсатор) |
| 3.2 | N (черный + конденсатор) |
| 3.3 | L (синий) |
| 3.4 | Защитное заземление (зеленый/желтый) |



ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

# AC осевой вентилятор

серповидные лопасти (S серии)

## Схема подключения

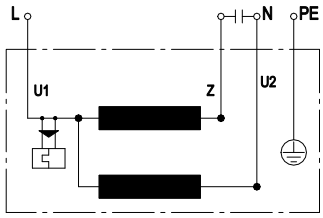


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | синий | Z | коричневый | U2 | черный |
| PE | зеленый/желтый | | | | |



ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

Termofan промышленное оборудование для систем вентиляции

# AC осевой вентилятор

серповидные лопасти (S серии)

## Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz

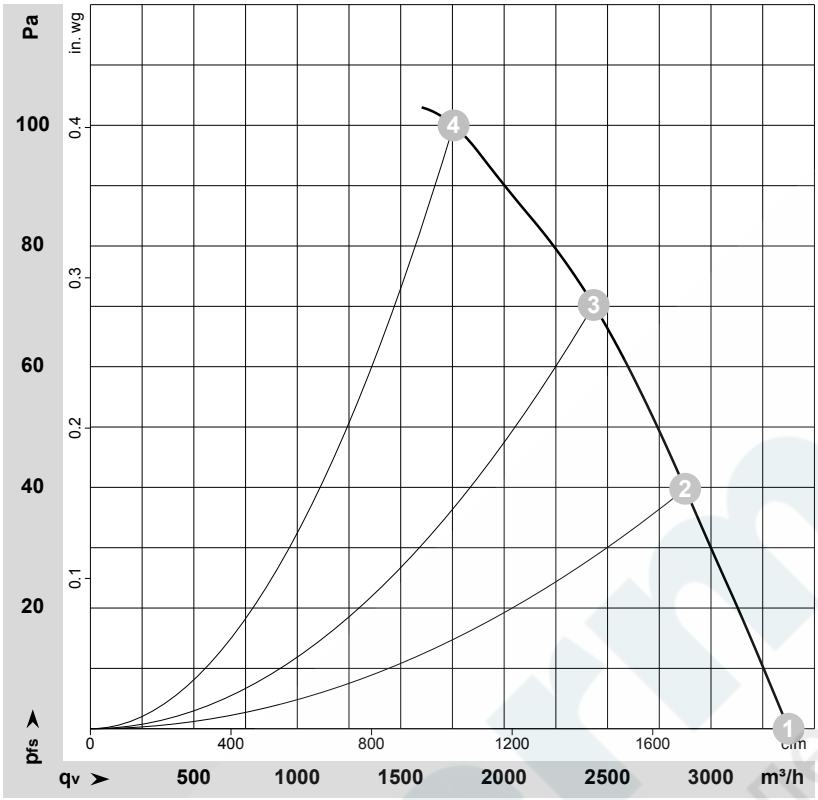


ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %

Измерение: LU-130206-1

Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория A. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.

## Данные измерений

| | U | f | n | $P_e$ | I | $LpA_{in}$ | $LwA_{in}$ | $q_V$ | $p_{fs}$ | $q_V$ | $p_{fs}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | $min^{-1}$ | W | A | dB(A) | dB(A) | $m^3/h$ | Pa | cfm | in. wg |
| 1 | 230 | 50 | 1435 | 143 | 0,68 | 62 | 70 | 3375 | 0 | 1985 | 0,00 |
| 2 | 230 | 50 | 1425 | 157 | 0,73 | 59 | 67 | 2875 | 40 | 1690 | 0,16 |
| 3 | 230 | 50 | 1415 | 167 | 0,77 | 56 | 64 | 2435 | 70 | 1430 | 0,28 |
| 4 | 230 | 50 | 1400 | 180 | 0,81 | 65 | 73 | 1755 | 100 | 1035 | 0,40 |

U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · $P_e$ = Входная мощность · I = Потребляемый ток · $LpA_{in}$ = Уровень звуков. давления со стороны всасывания
$LwA_{in}$ = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · $q_V$ = Расход воздуха · $p_{fs}$ = Увелич. давления



ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

# AC осевой вентилятор

серповидные лопасти (S серии)

## Характеристики: производительность по воздуху 60 Hz

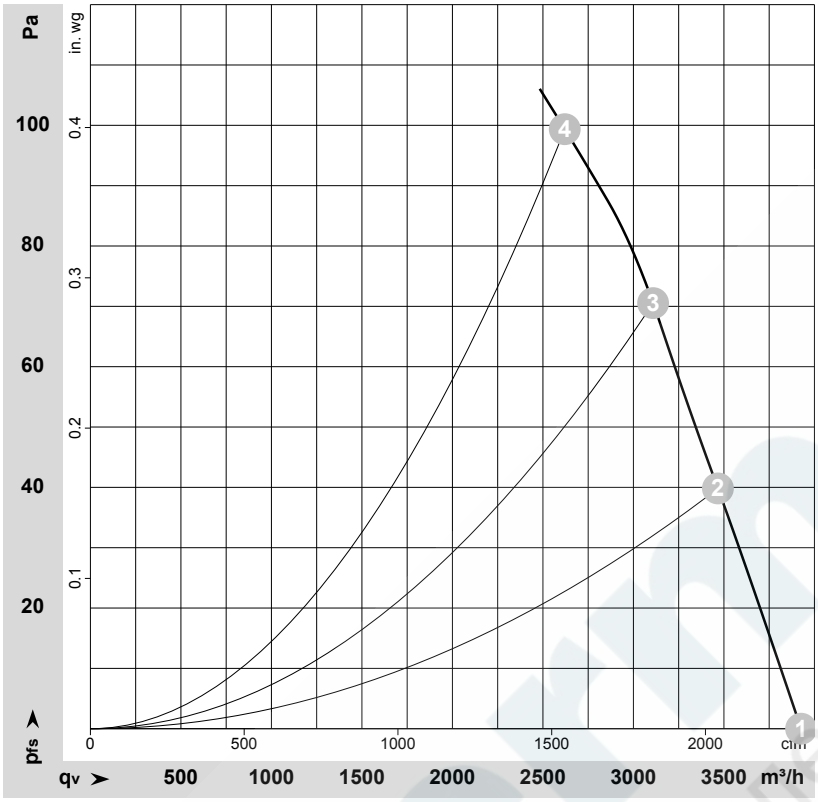


ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %

Измерение: LU-130207-1

Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория A. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.

## Данные измерений

| | U | f | n | $P_e$ | I | $LpA_{in}$ | $LwA_{in}$ | $q_V$ | $p_{fs}$ | $q_V$ | $p_{fs}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | $min^{-1}$ | W | A | dB(A) | dB(A) | $m^3/h$ | Pa | cfm | in. wg |
| 1 | 230 | 60 | 1675 | 204 | 0,89 | 66 | 73 | 3925 | 0 | 2310 | 0,00 |
| 2 | 230 | 60 | 1650 | 224 | 0,98 | 63 | 71 | 3465 | 40 | 2040 | 0,16 |
| 3 | 230 | 60 | 1635 | 235 | 1,02 | 61 | 69 | 3110 | 70 | 1830 | 0,28 |
| 4 | 230 | 60 | 1600 | 250 | 1,10 | 60 | 68 | 2620 | 100 | 1545 | 0,40 |

U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · $P_e$ = Входная мощность · I = Потребляемый ток · $LpA_{in}$ = Уровень звуков. давления со стороны всасывания
$LwA_{in}$ = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · $q_V$ = Расход воздуха · $p_{fs}$ = Увелич. давления



ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com